
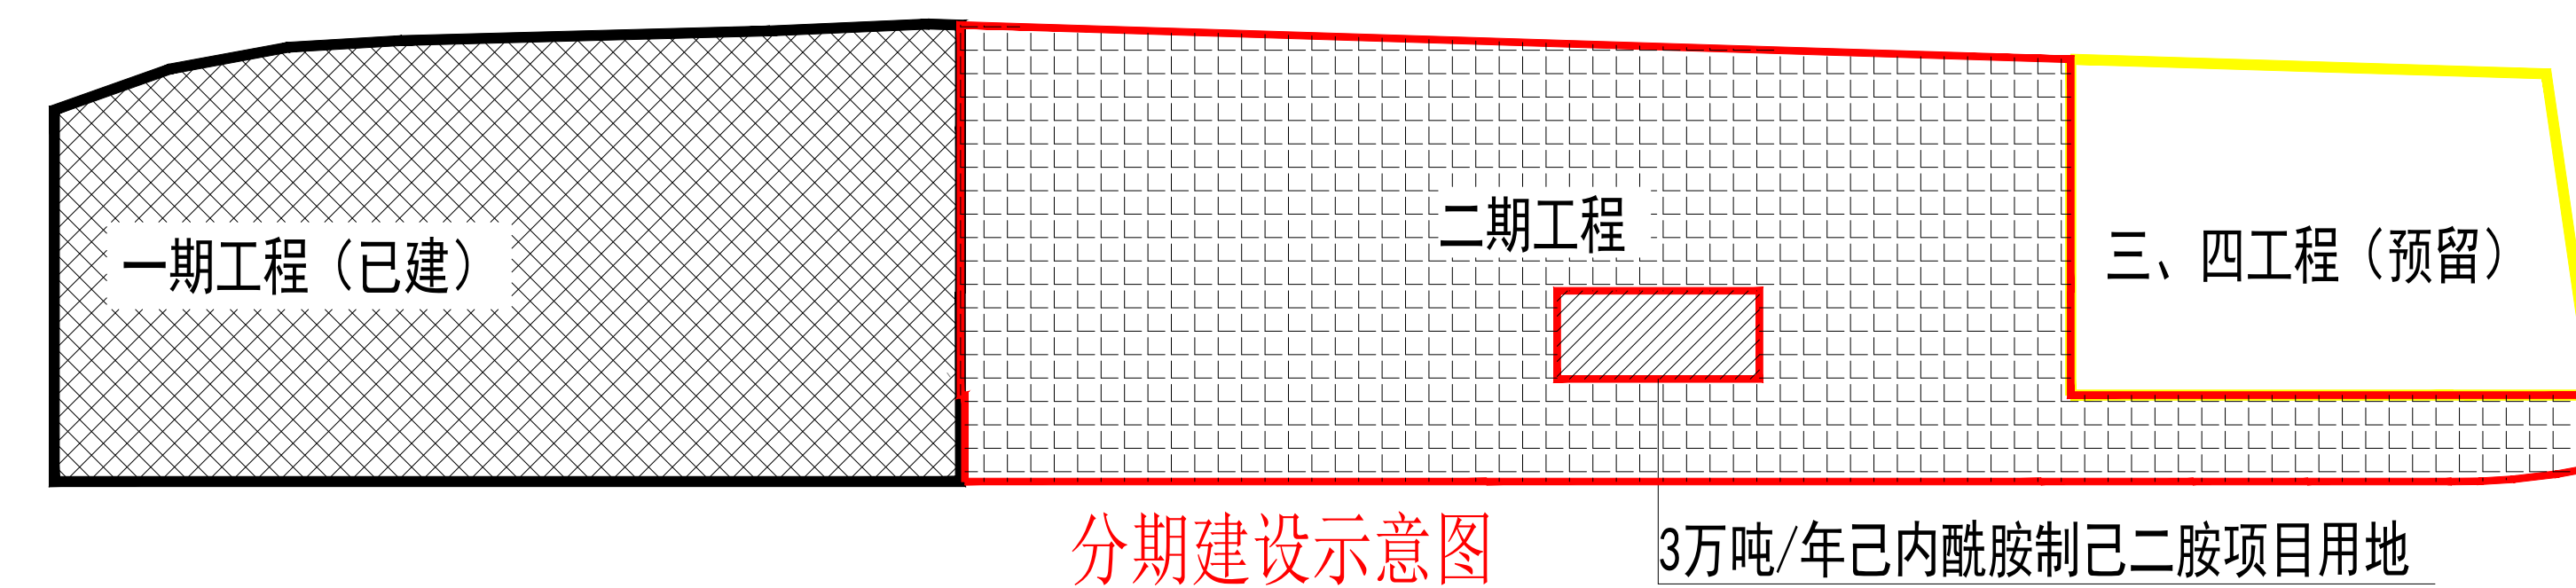


3万吨/年己内酰胺制己二胺项目-总平面布置图



项目规划技术指标一览表								
具体情况		数值	规划条件	备注	具体情况	数值	规划条件	备注
项目					项目			
规划用地面积（㎡）		1183616.20			总建筑面积（㎡）	92401.53		
建筑基地占地面积（㎡）		68031.87			已建建筑面积（㎡）	70603.46		
其中	已建建筑物基底占地面积（㎡）	50298.16			其中	本次申报建筑面积（㎡）	945.85	
	本次申报建筑基底占地面积（㎡）	945.85				待建建筑面积（㎡）	20852.22	
	待建建筑基底占地面积（㎡）	16787.86						
	建筑密度（%）	5.75			计容建筑面积（㎡）	1132271.83		
构筑物、堆场占地面积（㎡）		432193.29			其中	已建计容建筑面积（㎡）	721137.37	
其中	已建构筑物、堆场占地面积（㎡）	206250.35				本次申报计容建筑面积（㎡）	33276.60	
	本次申报构筑物、堆场占地面积（㎡）	13988.74				待建计容建筑面积（㎡）	378757.86	
	待建构筑物、堆场占地面积（㎡）	151954.2				不计容建筑面积（㎡）	0	
					建筑高度（m）			
建筑系数（%）		42.26	≥40		其	至顶层屋面建筑高度（m）	7	
绿地面积（㎡）		120220.36			中	规划建筑高度（含女儿墙、檐口挑出高度等，m）	7.3	建筑高度 ≤24m
已建绿地面积（㎡）		64463.32						
其中	本次申报绿地面积（㎡）	4521.66			建筑层数（F）	地下	0	
	待建绿地面积（㎡）	51235.38				地上	1	
	绿地率（%）	10.16	≤20			机动车停车位（辆）	93	
	容积率	0.96	≥0.9			非机动车停车位（辆）	925	
					行政办公及生活服务设施（㎡）			0

序号	工序名	非净化室	温度	时间	中间控制	取样时间	水分控制	干燥时间	干燥温度	干燥方式	干燥设备	备注
1	1	粉碎	20℃	15min	粉碎度	—	—	—	—	—	—	—
2	1	111111 混合三鞭膏	20℃	200h 2h	1200.07g	1200.07g	2.6%	3h 2h	52.2℃	循环干燥	风道箱	—
3	2	111111 鹿角肾膏片	20℃	4h 00m 1h	886.14g	886.14g	7.0%	2h 12h	52.2℃	循环干燥	风道箱	—
4	2	12222 鹿角肾膏片	20℃	134.57h	221.12g	221.12g	7.0%	2h 12h	52.2℃	循环干燥	风道箱	—
5	3	12222 鹿角肾膏片	20℃	23.25h	221.12g	221.12g	7.0%	2h 12h	52.2℃	循环干燥	风道箱	—
6	4	111111 产品灌装及包装片剂	20℃	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	5	111111 产品灌装及包装片剂	20℃	2h 113m	1000.00g	1000.00g	2.6%	3h 13h	52.2℃	循环干燥	风道箱	—
8	6	111111 鹿角肾膏片	20℃	4h 01m 45.56	439.25g	439.25g	7.0%	2h 12h	52.2℃	循环干燥	风道箱	—
9	7	111111 鹿角肾膏片	20℃	68.25h 49m 59.25s	480.25g	480.25g	7.0%	2h 12h	52.2℃	循环干燥	风道箱	—
10	8	111111 鹿角肾膏片	20℃	35.25h	480.25g	480.25g	7.0%	2h 12h	52.2℃	循环干燥	风道箱	—
11	9	111111 鹿角肾膏片	20℃	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	10	111111 鹿角肾膏片	20℃	200.01h 1h 55.56	1000.00g	1000.00g	2.6%	3h 13h	52.2℃	循环干燥	风道箱	—

图 例					
序号	图例	名称	序号	图例	名称
1		新建结构、旧结构	11		梁面一般板结构
2		引导线、端点	12		梁内板结构
3		设计截面	13		梁内板结构
4		新式或旧式结构	14		柱内板结构
5		项目线、轴点线	15		梁内板结构
6		外置板不盖	16		梁内板结构
7		碎石填充	17		梁内板结构
8		人行铺装	18		道路铺装等节点
9		施工缝、后浇带、碎块	19		施工缝(与“后浇带”)
10		垂直铺装	20		测量控制(与“控制点”)

注：此表为本次方案编制中涉及到的二项工程图例及图例。

4. 说明:
 1. 本项目(3号)年内已桩基已挖除项目用地内为康泰设计范围。本项目用地以外为业主自主提供的二级规划有现状项目区用地范围, 仅供规划参考。项目设计桩基设计根据业主提供的(项目)范围、基础设施, 以及建筑物等相关条件进行控制;
 2. 图中用注记: 建筑物与桩基连接, 围堰以围堰中心线为准。堤区以围堰内边及堰心为准, 水池以池内为准;
 3. 图中所注桩基及标高除另有说明外均以米计;
 4. 此范围不得用作施工, 本项目用地范围外基础设施及道路仅供参考使用;
 5. 此范围的总图设计可能将条件输入及项目深入优化;
 6. 设计执行规范如下但不限于:
 - (石油)石化工程设计防火规范 GB50160-2008 (2018版)
 - 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 (2018版)
 - 《建筑设计防火规范》GB50017-2012
 7. 本项目道路标高为地平的转弯半径及特征标识均以2米计;
 8. 本项目项目道路为本地2000坐标系, 施工坐标系与产业园坐标系相同;
 9. 本项目对标高系统采用国家高程系统;

[illegible]